

#119916#


Отчет о суточных параметрах
(23.02.2025 0:00:00 - 23.03.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, А.Невского ул, д. 107-115 (Невского 107-115)
Трибор: ВКТ-7 Заводской номер: 220079 УКЛР
Гочка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	%	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2025	75,13	41,26	33,87	159,29	155,31	155,31	0,00	5,57	3,92	5,260	24,0	0,0	
24.02.2025	72,89	40,68	32,21	154,13	150,50	150,50	0,00	5,62	3,89	4,848	24,0	0,0	
25.02.2025	71,52	40,92	30,60	165,48	161,71	161,71	0,00	5,59	3,92	4,948	24,0	0,0	
26.02.2025	71,13	41,46	29,67	156,53	152,96	152,96	0,00	5,65	3,90	4,540	24,0	0,0	
27.02.2025	70,98	39,88	31,10	148,14	144,80	144,80	0,00	5,67	3,88	4,502	24,0	0,0	
28.02.2025	70,95	40,82	30,13	161,70	158,05	158,05	0,00	5,63	3,90	4,760	24,0	0,0	
01.03.2025	72,62	41,05	31,57	162,39	158,57	158,57	0,00	5,61	3,91	5,004	24,0	0,0	
02.03.2025	71,84	40,50	31,34	160,02	156,33	156,33	0,00	5,62	3,89	4,901	24,0	0,0	
03.03.2025	71,20	40,15	31,05	153,48	149,97	149,97	0,00	5,64	3,87	4,654	24,0	0,0	
04.03.2025	70,88	39,86	31,02	150,86	147,47	147,47	0,00	5,64	3,86	4,572	24,0	0,0	
05.03.2025	70,91	40,58	30,33	143,28	140,05	140,05	0,00	5,69	3,84	4,247	24,0	0,0	
06.03.2025	70,74	38,49	32,25	124,16	121,38	121,38	0,00	5,74	3,83	3,915	24,0	0,0	
07.03.2025	70,76	39,26	31,50	134,12	131,12	131,12	0,00	5,74	3,84	4,132	24,0	0,0	
08.03.2025	70,79	39,81	30,98	135,71	132,66	132,66	0,00	5,74	3,84	4,111	24,0	0,0	
09.03.2025	70,94	39,84	31,10	135,69	132,62	132,62	0,00	5,75	3,84	4,123	24,0	0,0	
10.03.2025	70,67	39,42	31,25	120,32	117,61	117,61	0,00	5,79	3,82	3,675	24,0	0,0	
11.03.2025	70,60	41,49	29,11	161,07	157,47	157,47	0,00	5,69	3,87	4,583	24,0	0,0	
12.03.2025	70,83	41,12	29,71	151,45	148,07	148,07	0,00	5,67	3,87	4,400	24,0	0,0	
13.03.2025	72,02	41,38	30,64	157,20	153,55	153,55	0,00	5,54	3,89	4,705	24,0	0,0	
14.03.2025	73,52	41,66	31,86	160,09	156,25	156,25	0,00	5,58	3,91	4,980	24,0	0,0	
15.03.2025	74,79	42,05	32,74	159,09	155,16	155,16	0,00	5,60	3,91	5,079	24,0	0,0	
16.03.2025	74,63	42,00	32,63	165,08	161,02	161,02	0,00	5,60	3,90	5,255	24,0	0,0	
17.03.2025	75,40	42,96	32,44	161,25	157,17	157,17	0,00	5,57	3,91	5,098	24,0	0,0	
18.03.2025	73,25	42,03	31,22	170,80	166,73	166,73	0,00	5,59	3,89	5,207	24,0	0,0	
19.03.2025	71,51	41,45	30,06	165,06	161,28	161,28	0,00	5,61	3,89	4,848	24,0	0,0	
20.03.2025	71,16	41,12	30,04	150,76	147,34	147,34	0,00	5,65	3,87	4,424	24,0	0,0	
21.03.2025	71,09	40,42	30,67	139,93	136,75	136,75	0,00	5,72	3,84	4,194	24,0	0,0	
22.03.2025	70,97	40,77	30,20	146,56	143,24	143,24	0,00	5,70	3,84	4,324	24,0	0,0	
23.03.2025	70,79	40,15	30,64	131,69	128,75	128,75	0,00	5,68	3,79	3,943	24,0	0,0	*
Средние:	71,88	40,78	31,10	---	---	---	0,00	5,65	3,87	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4385,33	4283,89	4283,89	---	---	---	133,232	696,0	0,0	

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.02.2025	69705,28	68096,20	68096,20	1994,358	15421,0	0,0
23.03.2025	74090,61	72380,09	72380,09	2127,590	16117,0	0,0
Итого:	4385,33	4283,89	4283,89	133,232	696,0	0,0

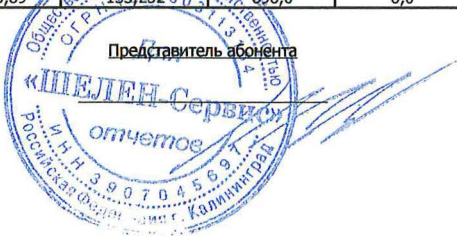

Представитель энергоснабжающей организации

